

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 19207542-934.01/

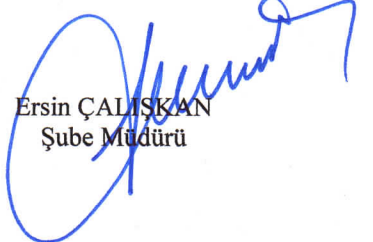
29/03/2021

Konu : Teklife Davet

Sayın :

-
Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (30) kalem EL ALETLERİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 05.04.2021 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.


Ersin ÇALIŞKAN
Şube Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 05.04.2021 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506

Faks: (222)2290056

e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr

Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	Küçük Düz Tornavida	1	ADET		
2	Küçük Yıldız Tornavida	1	ADET		
3	Büyük Yıldız Tornavida	1	ADET		
4	Büyük Düz Tornavida	1	ADET		
5	Alyan Takımı (12 Parçalı)	1	ADET		
6	Açık Ağızlı Anahtar 8'li kısa boy	1	ADET		
7	Saatçi Tornavida Takımı 6 parçalı 25mm.	6	ADET		
8	Pense Küçük	1	ADET		
9	Pense Mini	1	ADET		
10	Yankeski Küçük	1	ADET		
11	Yankeski Mini	2	ADET		
12	Kargaburun	1	ADET		
13	Elektrik bandı	5	ADET		
14	RJ45 Çakma Pensesi	1	ADET		
15	Kablo Bulucu ve Test Cihazı Proskit MT7059 LCD Ekranlı (Proksit MT-7059)	1	ADET		
16	Dijital Multimetre (Fluke 177)	1	ADET		
17	Kalem Havya Makinesi	1	ADET		
18	Lehim Teli (40/60 1,2mm.500 gr.)	1	ADET		
19	Lehim Pastası 50gr.	1	ADET		
20	Şarjlı Matkap Çift Akülü <i>Devull Dec 996P2-01 V1</i>	1	ADET		
21	Şarjlı Matkap vidalama ve delme uç seti <i>Devull 14 parca</i>	1	ADET		
22	El Tipi Led Işıklı Büyüteç	1	ADET		
23	HDD İstasyonu <i>Dark Stronex D27CD</i>	3	ADET		
24	Alet Çantası 18" Organizerli	1	ADET		
25	Termal Macun 4gr.	1	ADET		
26	Kontakt Elektronik Devre Spreyi (Yağsız)	3	ADET		
27	Kontakt Elektronik Devre Spreyi (Yağlı)	3	ADET		
28	Elektronik Tamir Cımbız Seti (9'lu Paslanmaz Çelik)	1	ADET		
29	Duvar Panel Seti (Alet ve Takımlar için)	1	ADET		
30	Yıldız Tornavida (6*100) <i>12 Hvy Kraft Serisi</i>	5	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta, faks veya e-mail (esogusatinalma@ogu.edu.tr) yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) İstekliler Vergi No/Tc. Kimlik numaralarını belirteceklerdir.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

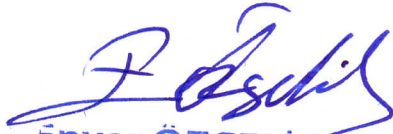
Telefon: (222) 2393750-5505-5506

Faks: (222)2290056

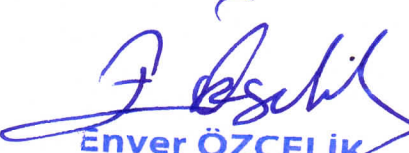
e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr

Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

- Arka fon ışıklandırılmalı LCD ekrana sahip olmalıdır.
- Verici ton frekansı en az 225kHz olmalıdır.
- Verici iletişim mesafesi en az 1 km olmalıdır.
- Verici Kablo ağı mesafesi en az 300 metre olmalıdır.
- Verici için 9 ayarlanabilir ton modu olmalıdır.
- Verici RJ45(8 pin), RJ11(6 pin), BNC, USB, IEEE 1394 konektörleri ile uyumlu olmalıdır.
- Vericinin maksimum sinyal gerilimi 1.5Vp-p olmalıdır.
- Verici için LCD Ekranda (kablo ağı ; ton ; kısa ; adaptör yok ; UTP ; STP ; düşük batarya) fonksiyon ve hata okuma mesajları göstermelidir.
- Vericinin batarya tipi DC 9.0VNEDA 1604/ 6F22 DC9V ×1) olmalıdır.
- Alıcı frekansı en az 225kHz olmalıdır.
- Alıcının çalışma akımı $\leq 70\text{mA}$ değerini desteklemelidir
- Alıcının üzerinde 1 adet kulaklık girişi bulunmalıdır.
- Alıcının batarya tipi DC 9.0VNEDA 1604/ 6F22 DC9V ×1) olmalıdır.
- En az 24 ay garantisi olmalıdır.


Enver ÖZÇELİK
Akıllı Kart Birim Sorumlusu

- En az 2 adet hard disk yuvası bulunmalıdır.
- Hard disk ara yüzleri SATA olmalıdır.
- Yuvalar 3.5"/2.5" disk boyutlarını desteklemelidir.
- Tek tuşla bilgisayar bağlantısına ihtiyaç duymadan klonlama özelliğine sahip olmalıdır.
- İstasyon bağlantı ara yüzü USB3.0 olmalıdır.
- İstasyon üzerinde CF, SD kart okuyucusu bulunmalıdır.
- İstasyon üzerinde en az 1 adet USB3.0 bağlantısı bulunmalıdır.
- En az 24 ay garantisi olmalıdır.


Enver ÖZÇELİK
Akıllı Kart Birim Sorumlusu

- Güç ölçüsü en az 650 Watt olmalıdır.
- Darbe Oranı 0-7650 / 22100 / 34000 darbe/dk olmalıdır
- Tork en az 80 Nm olmalıdır.
- Mandren ölçüsü 1,5-13 mm olmalıdır.
- Yan Sap özelliği olmalıdır.
- Derinlik Çubuğu OLMALIDIR
- Delme Kapasitesi: Metal için 13 mm olmalıdır.
- Delme Kapasitesi: Ahşap için 50 mm olmalıdır.
- Delme Kapasitesi: Beton için 10 mm olmalıdır.
- Delme Kapasitesi: Tuğla için 16 mm olmalıdır.
- Dönüş yönü sağa ve sola olmalıdır.
- Volt: 18 Volt olmalıdır.
- Akü Tipi Li-Ion batarya olmalıdır.
- Akü Kapasitesi en az 4 Ah olmalıdır.
- Darbeli Delme özelliği olmalıdır.
- Kauçuk Kavrama noktası olmalıdır.
- Şanzıman ünitesi en az 3 vitesli olmalıdır.
- En az 1 adet yedek batarya bulunmalıdır.
- Ekipmanların taşınabilmesi için muhafaza çantası olmalıdır.
- En az 24 ay garantisi olmalıdır.


Enver ÖZÇELİK
Akıllı Kart Birim Sorumlusu

Teknik Serviste Kullanılacak 2.5/3.5 " SATA HDD Yerleştirme İstasyonu Teknik Şartnamesi

1. Sata 2.5 ve 3.5 " bağlantı özelliklerini desteklemelidir.
2. Aynı anda 2 adet HDD kullanılabilmelidir.
3. USB 3.0, USB 2.0 ile uyumlu olmalıdır.
4. Kutu içeriğinde bilgisayar data bağlantı kablosu ve güç kablosu bulunmalıdır
5. Garanti süresi en az iki yıl olmalıdır.

Teknik Serviste Kullanılacak Saatçi Tornavida Takımı Teknik Şartnamesi

Tornavida Seti özellikleri: Krom vanadyum, krom kaplı, ucu siyah oksitli ve mıknatıslı pp saplı olmalıdır.

Tornavida boyutları aşağıdaki gibi olmalıdır

PH1 x 25 mm - Yıldız
PH0 x 25 mm - Yıldız
PH00 x 25 mm - Yıldız
SL1.5 x 25 mm - Düz
SL2.0 x 25 mm - Düz
SL2.5 x 25 mm - Düz

Teknik Serviste Kullanılacak Duvar Panel Seti Teknik Şartnamesi

Alet ve takımlar için kullanılacak Duvar Paneli Seti özellikleri:

1. 2 adet duvar paneli 420 x 590 x 20 mm olmalıdır.
2. En az 16 adet küçük boy kutu 115 x 100 x 74 mm olmalıdır.
3. En az 8 adet orta boy kutu 165 x 100 x 74mm olmalıdır.
4. En az 4 adet büyük boy kutu 210 x 100 x 74mm olmalıdır.
5. En az 1 adet anahtar asma aparatı 215 x 65 x 28mm olmalıdır.
6. En az 10 adet askı aparatı 50 x 10 x 20mm olmalıdır.
7. En az 1 adet makine aksesuar aparatı 165 x 50 x 27mm olmalıdır.
8. En az 1 adet tornavida askı aparatı 210 x 95 x 43mm olmalıdır.

Çiğdem KARAYEMİŞ
Teknisyen

Özkan KONUKBAY
Teknisyen